


ACCESSO INTERNO SU PARETE INCLINATA

DPGR Regione Toscana 23 novembre 2005, n.62/R,
 Art. 3, c.1 - l. c);
 Art. 5, c.4 - l. c);
 Art.7, c.1 - l.b), c.2;
 Art.9

Dispositivo

Interno
 Esterno

Permanente
 Non Permanente

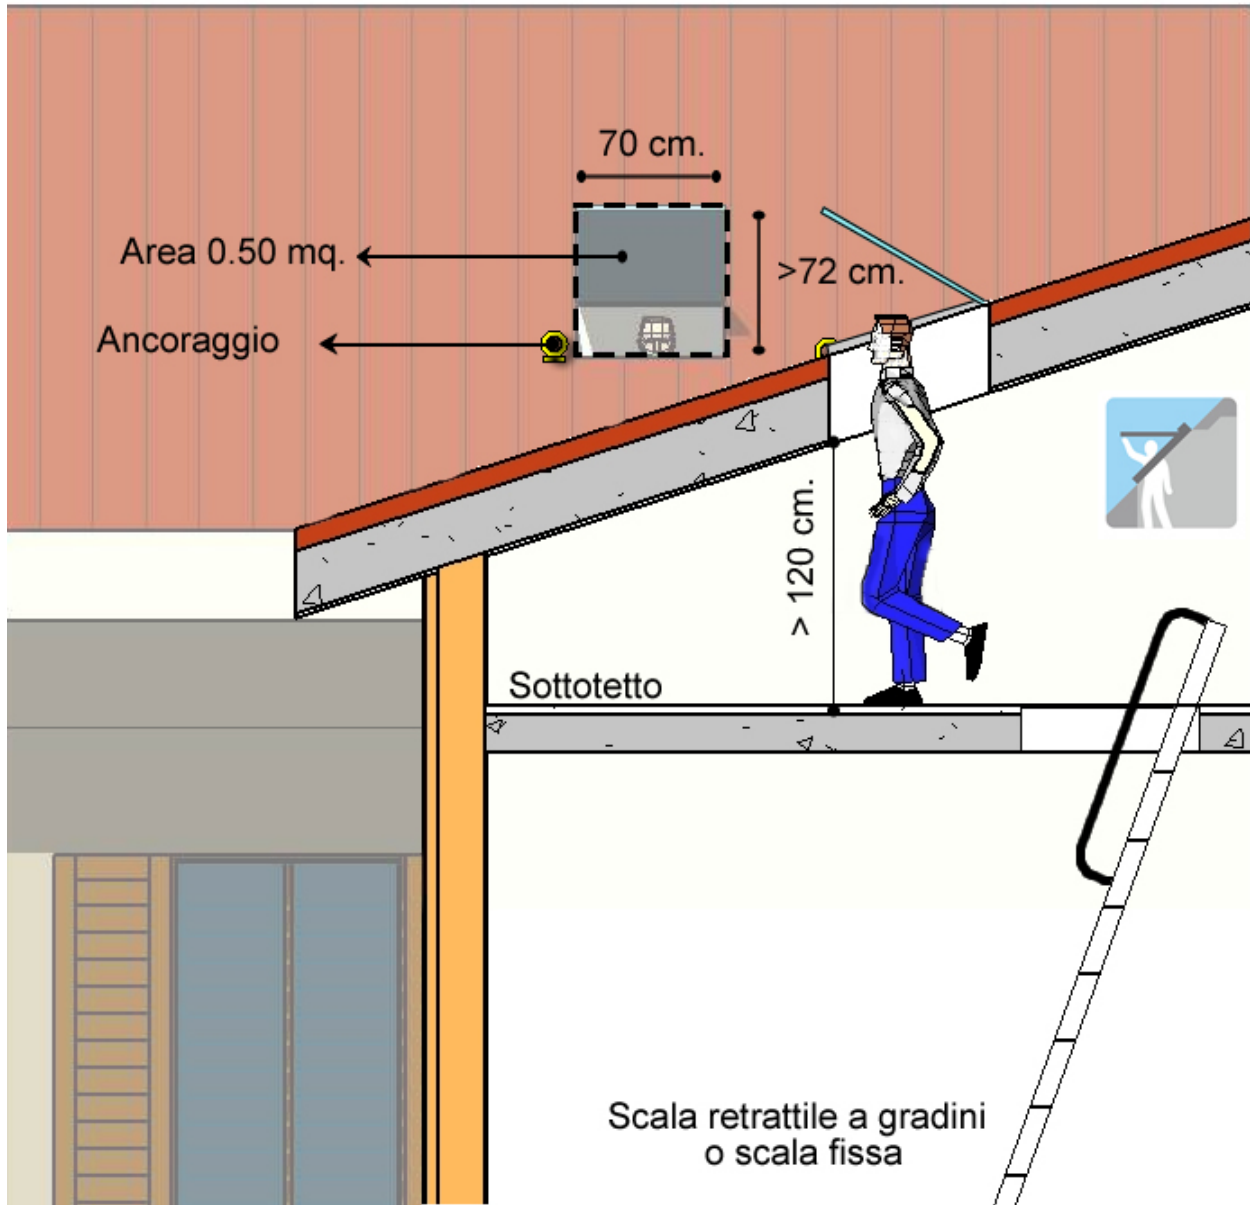

Descrizione

Apertura che permette, alla fine del percorso interno, l'uscita agevole dell'operatore in copertura con utensili da lavoro e materiali.

Caratteristiche

Le dimensioni minime sono: **larghezza minima del lato minore di 70 cm** con un minimo di **0,50 mq.**

	<p>i serramenti delle aperture di accesso non devono presentare parti taglienti o elementi sporgenti a cui sia possibile rimanere impigliati nel passaggio ed il sistema di apertura dell'anta deve essere agevole e sicuro.</p> <p>Il miglior posizionamento dell'accesso interno dovrebbe garantire la possibilità di collocare il primo punto di ancoraggio esterno ad una distanza tale da permettere l'aggancio in sicurezza dall'interno.</p> <p>E' necessario che i percorsi verticali siano prioritariamente realizzati con scale fisse a gradini a sviluppo rettilineo; in presenza di vincoli costruttivi possono essere utilizzate scale fisse, scale retrattili, scale portatili</p>
Impiego	Accesso in sicurezza per i lavori in copertura.
Specificità	<p>In prossimità dell'accesso deve sempre trovarsi un ancoraggio (fisso UNI 795, A1-A2 o UNI 517) in modo da consentire all'operatore di trovarsi ancorato ancor prima di uscire completamente sulla copertura.</p> <p>Dal punto di accesso si devono trovare poi ancoraggi in modo da consentire all'operatore di arrivare al sistema principale di ancoraggio (linea o palo).</p>
Criticità	L'uscita dell'operatore deve avvenire agevolmente senza compiere manovre di aggancio/sgancio poco agevoli e non ergonomiche, soprattutto quando l'operatore debba anche recare con sé la cassetta degli attrezzi o un dispositivo anticaduta retrattile da collegare alla linea anticaduta orizzontale.
Alternative	Accesso alla copertura esterno e permanente.
Ispezioni	Le condizioni del gancio in prossimità dell'uscita devono essere verificato secondo il programma delle manutenzioni che fa parte dell'elaborato tecnico della copertura.
Sistemi e procedure complementari	<ul style="list-style-type: none"> • Verifica delle condizioni ambientali e meteorologiche. • Verifica delle condizioni di ancoraggio in prossimità dell'uscita in copertura.
Norme di riferimento	<p>D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Titolo IV, (requisiti dei luoghi di lavoro) <p>Legge Regione Toscana 3 gennaio 2005, n. 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • art. 82 comma 14 <p>Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 23 novembre 2005, n. 62/R</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 3, c.1 - l. c); • Art. 5, c.4 - l. c); • Art.7, c.1 - l.b), c.2; • Art. 9